


洋らん納入事例 (グラマトフィラムの育苗棟及び開花・出荷調整棟)

●岡山市K洋らん園様の事例



【育苗棟の場合】
 規模: 409坪 (1350㎡)
 設定温度: 20℃前後 (最低18℃以上)
 暖房期間: 10月～4月
 導入機種: LSDYP10C × 3台
 (ハウス内散水栓を使用している為、中温天吊ダ
 外形を採用)
 2層カーテン(遮光シートなし)

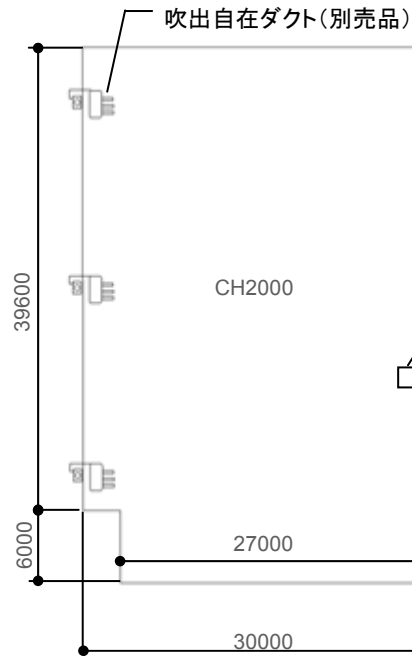


【育苗棟の概観】



【育苗棟内部のエアコン設置状況】



【育苗棟の室外機設置状況】

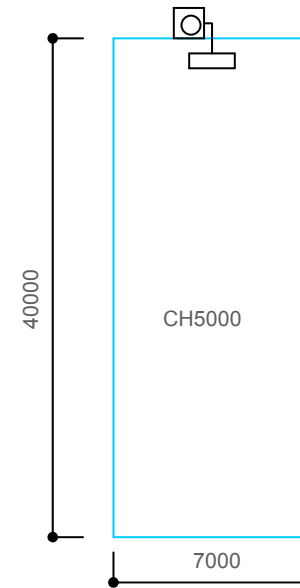

【開花・出荷調整棟の場合】
 規模: 85坪 (280㎡)
 設定温度: 22～25℃前後
 (最低18℃以上)
 冷房期間: 5月～9月
 導入機種: SZVP224A × 1台
 1層被覆(天面遮光シートあり)



【出荷調整棟の内部の様子】



【出荷調整棟のエアコン設置状況】