


洋らん納入事例 (シンビジウムの開花棟)

●岡山市K洋らん園様の事例

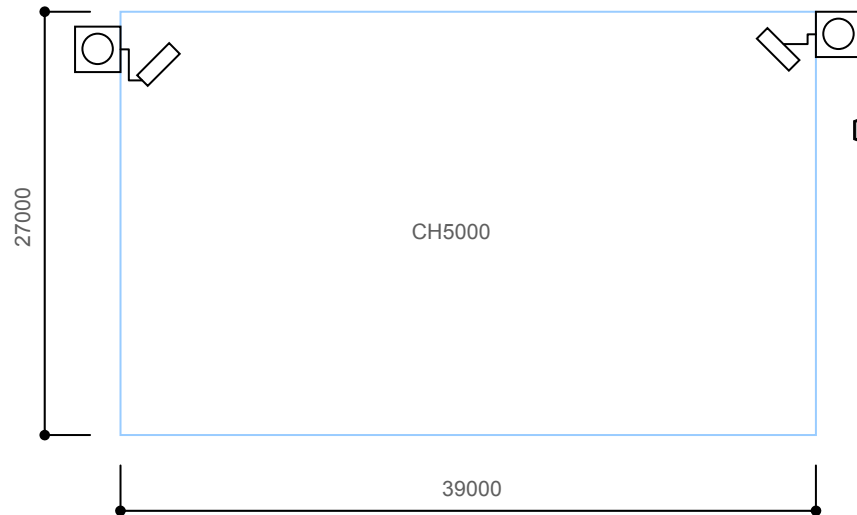

【開花棟の場合】

規模: 319坪 (1053㎡)

設定温度: 15~18℃

暖房期間: 10月~12月

導入機種: SZVP280A × 2台

2層カーテン



【開花棟のエアコン設置状況その1】



【開花棟のエアコン設置状況その2】



【開花棟の室外機設置状況】